

Feuerwehrbedarfsplanung Gemeinde Dörzbach



Fortschreibung 2026

Feuerwehrbedarfsplanung



Dr. Roland Demke
Leitender Branddirektor

Aufgaben der Gemeinde

Aufstellung **einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden**
leistungsfähigen Feuerwehr

(§ 3 Feuerwehrgesetz)



→ Pflichtaufgabe

Aufgaben der Gemeinde



Wieviele Feuerwehr braucht die Gemeinde ?

Feuerwehrbedarfsplan

Feuerwehrbedarfsplan
der Gemeinde



Dörzbach
(Hohenlohekreis)

-Fortschreibung 2026-

Objektive Planungshilfe

- Größe und Ausstattung FF
- Feuerwehrhäuser
- Organisation

Feuerwehrbedarfsplanung

Gefährdungsanalyse

Brandgefahren



Technische Gefahren



ABC-Gefahren




Wassergefahren



Fortschreibung


Risikoanalyse

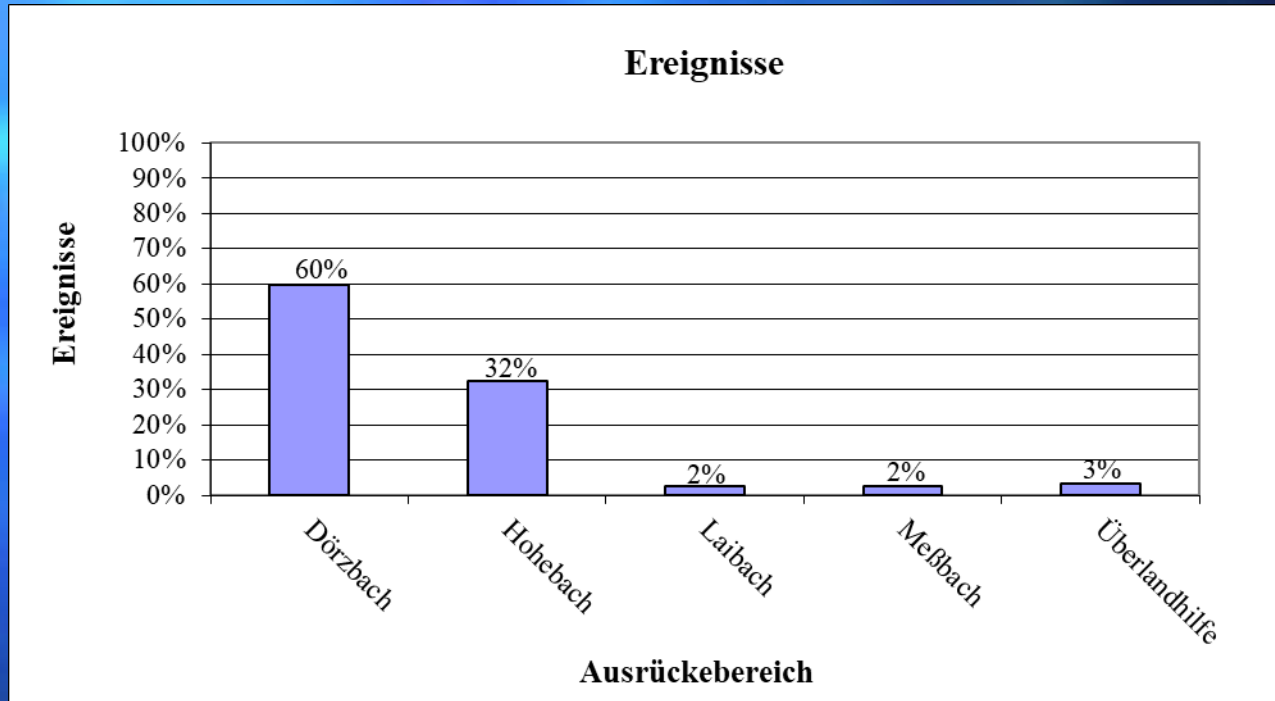

- ca. 25 Ereignisse im Jahr in Gemeinde

Normales Risiko

Risikoanalyse

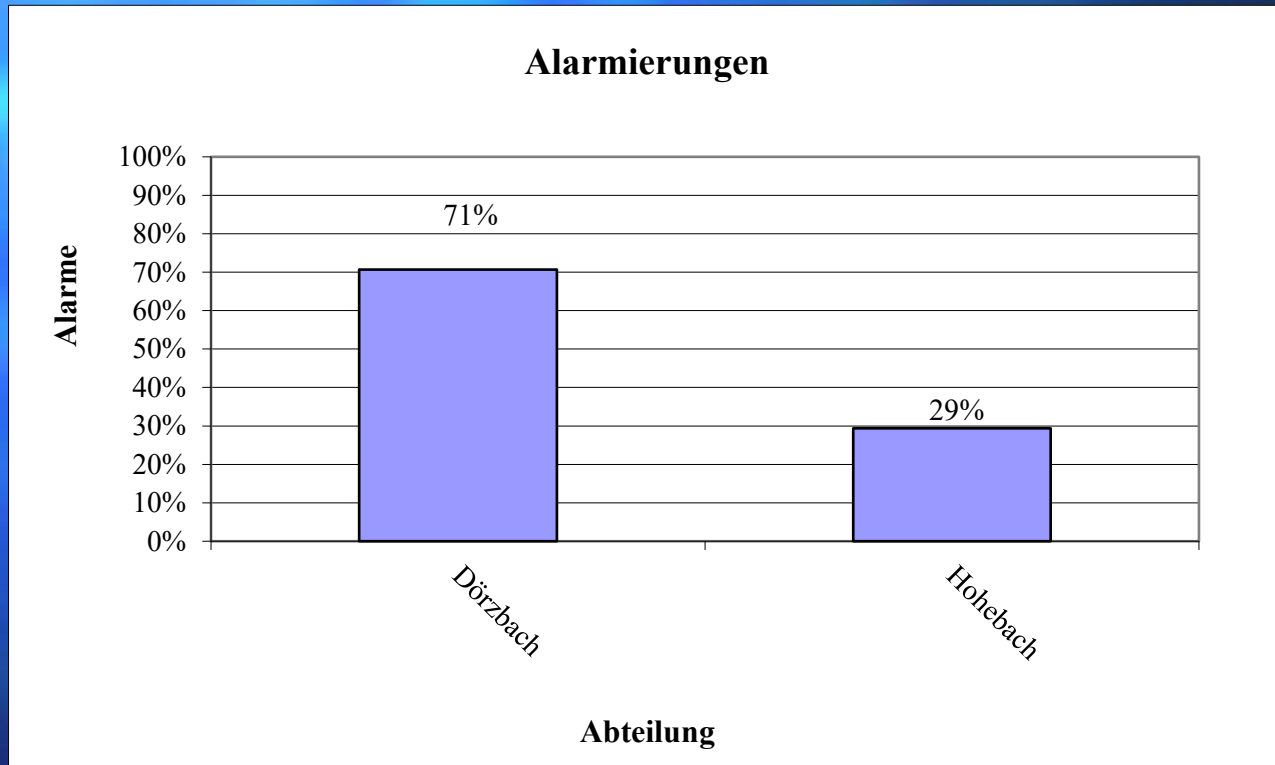

- 36 Alarmierungen im Jahr

Gefährdungsanalyse

Einteilung des Gemeindegebietes in **Gefährdungsklassen**

	Meßbach	Laibach	Hohebach	Dörzbach
Brandgefahr	B 1	B 1-2	B 1-2	B 3
Techn. Gefahr	T 1	T 1-2	T 3	T 3
Chem. Gefahr	C 1	C 1-2	C 2	C 2-3
Wassergefahren	W 2	W 2	W 2	W 2

1

2

3

4

5

Sehr gering


Normal

Groß

Gefährdungsanalyse

Löschwasserversorgung

- **Pflichtaufgabe** Gemeinde laut Feuerwehrgesetz
- **Leistung** laut DVGW-Merkblatt 405:
 - > 800 l/min für 2 Stunden in Wohngebieten
 - > 1.600 l/min für 2 Stunden in Gewerbegebieten
- **Entfernung** Entnahmestelle < 300 Meter

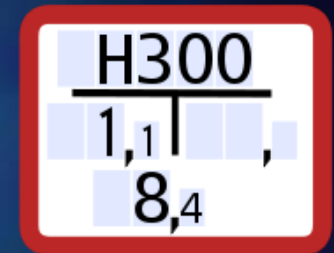

Gefährdungsanalyse

Löschwasserversorgung



- Pflege offene Löschwasserentnahmestellen
- → Teich Eisenhutsrot, Feuersee Laibach, Teich Schloß Laibach füllen
- Zahlreiche Objekte im Außenbereich
 - Fahrzeugausstattung
 - mobile Staustelle „Biber“ u. Schwimmsauger
 - Feuerwehreinsatzpläne (Feuerwehr)



Sollzustand - Planungsziele



+



9 Funktionen

+

9 Funktionen

10 Minuten

+

5 Minuten

Sollzustand - Planungsziele



Funktionsstärke

abhängig von

Gefährdungs- und Risikoklasse
der Ortsteile

Soll-/Ist-Vergleiche





Auswertung Einsatzberichte



➔ **Bewertung der Leistungsfähigkeit**

Hilfsfrist


Eintreffzeiten

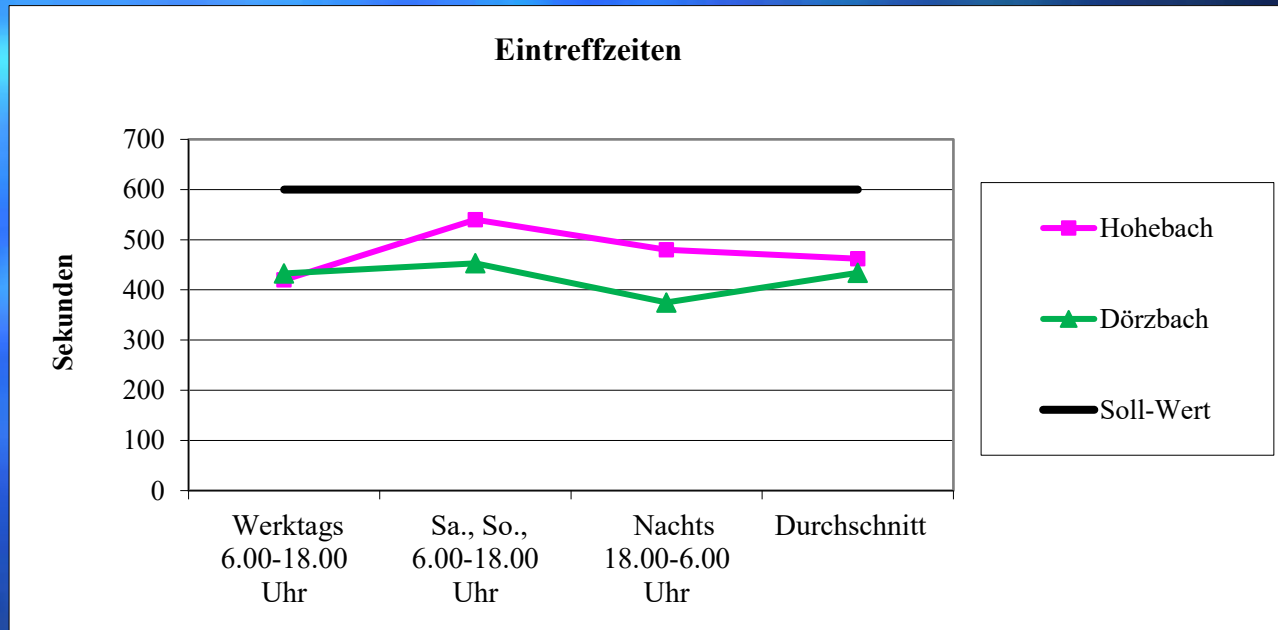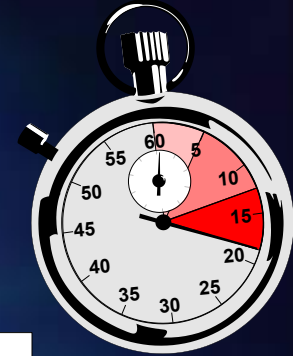

- Hohebach : 462 s
- Dörzbach : 434 s

Hilfsfrist

Erreichungsgrad

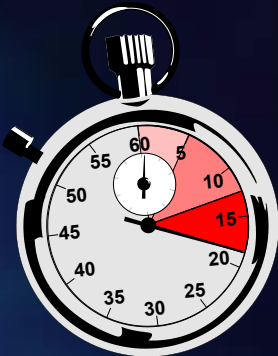

**Sehr gute
Einsatzbereitschaft**

Abteilung	Einsätze 2022 - 25	Erreichungsgrad 1. Einheit		
		8 Minuten	9 Minuten	10 Minuten
Dörzbach - Gruppe	43	77%	88%	95%
Hohebach - Staffel	10	60%	90%	100%

Feuerwehrbedarfsplanung


Personal

- Anzahl
- Ausbildung
- Verfügbarkeit
- Tagesverfügbarkeit



Personal

Organisation

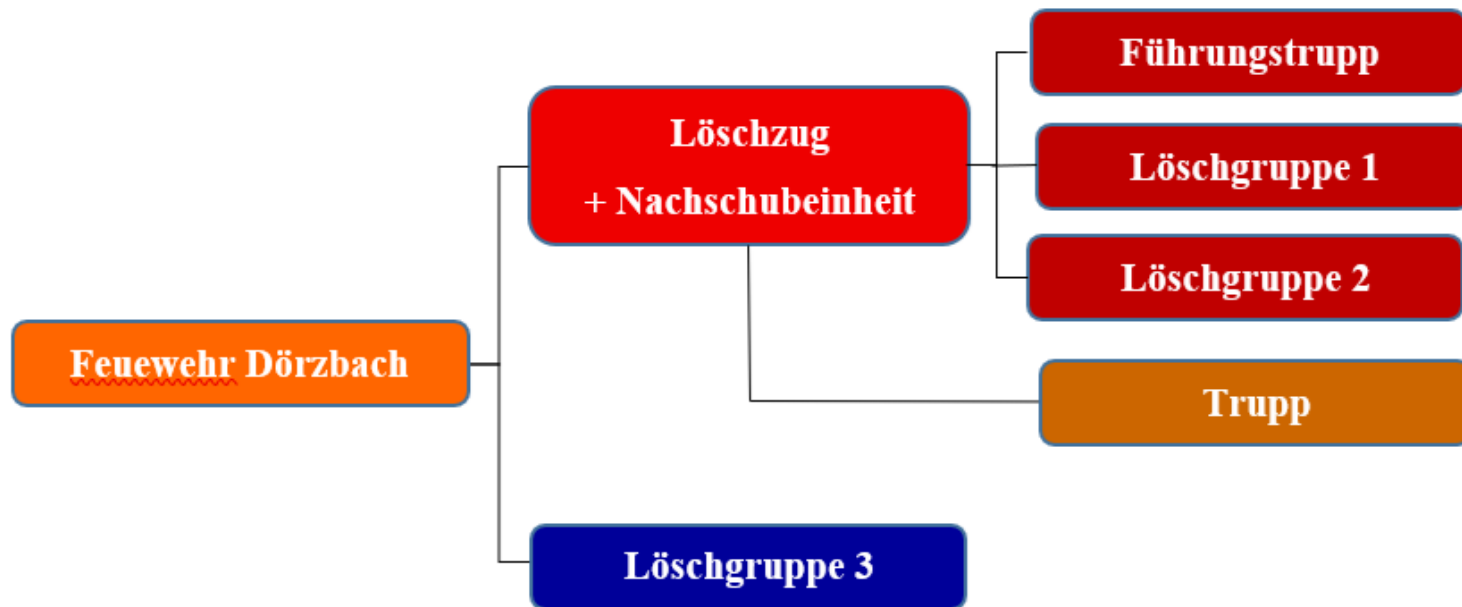


Personal

Quantität



Zahl der Aktiven

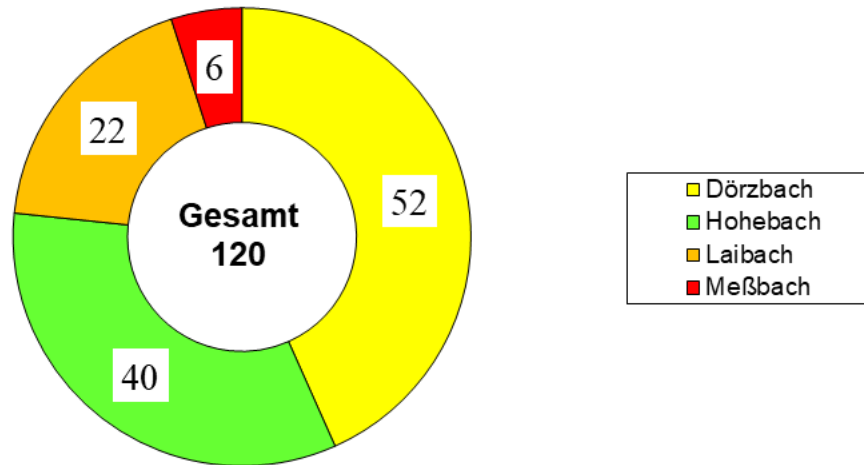

guter
Personalstand

Personal

Quantität



Einsatz- abteilung	Taktische Mindest-Sollstärke				Ist
	Takt. Einsatzgliederung	Stärke	x Faktor 3	Summe	
Dörzbach	Gruppe + Gruppe +Führungstrupp +Nachschubeinheit	9 FM + 9 FM	66 FM	75 FM	52 FM
Laibach		4 FM	+		22 FM
Meßbach		> 3 FM	9 FM		6 FM
Hohebach	Gruppe	9 FM	27 FM		40 FM
Gesamt- wehr	Löschzug + Nachschubeinheit + Gruppe	22 FM + 3 FM + 9 FM	102 FM		120 FM




Löschzug = Führungstrupp + 2 Gruppen

Personal

Verfügbarkeit



Personalverfügbarkeit Gesamtwehr

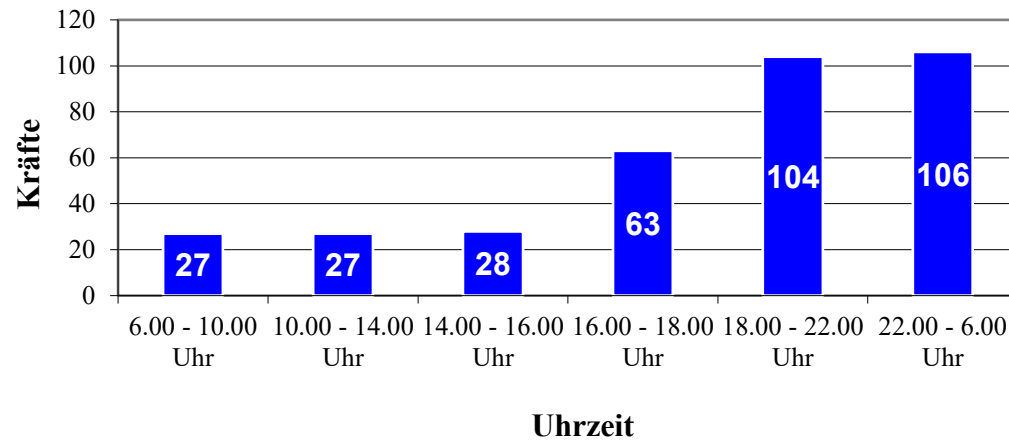

Soll:


9 FM

+



9 FM

Personal

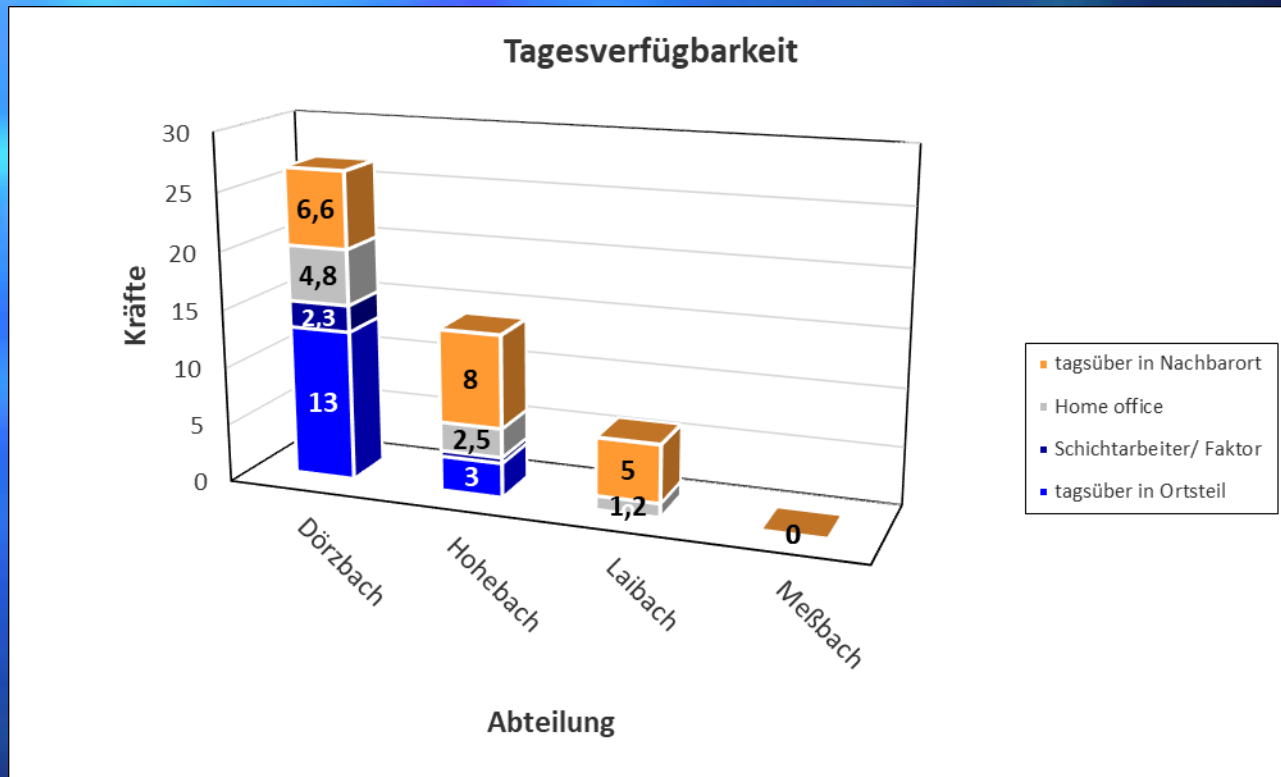

→ **Zusammenwirken notwendig**

→ **AAO**

Feuerwehrbedarfsplanung

Personal


Qualität



Sehr guter
Ausbildungsstand

Personal

Alter, Entwicklung

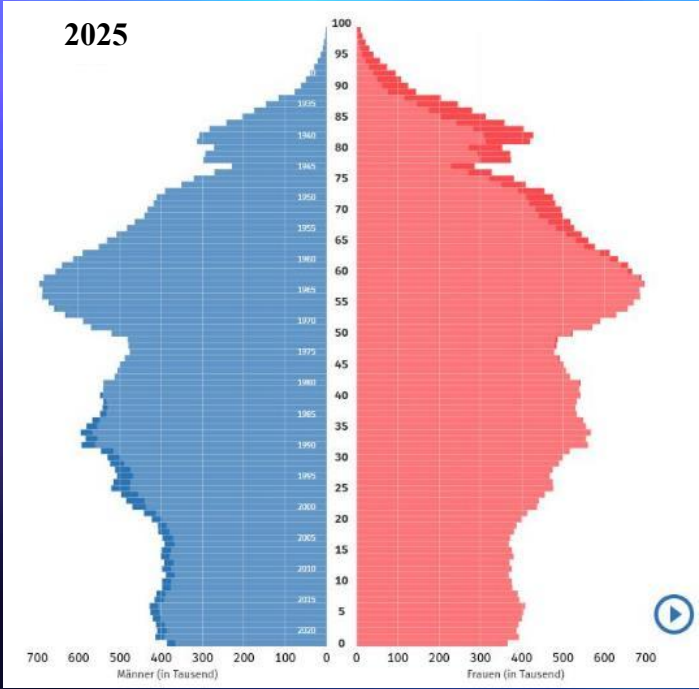

Abteilung	Durchschnitts- alter	> 50 J.	Personal- entwicklung
			Delta (2021 – 25)
Dörzbach	40 J.	15	+10%
Hohebach	42 J.	14	./.
Laibach	36 J.	4	+15%
Meßbach	50 J.	3	-45%
Gesamtwehr			./.

Personal

Frauen



5* (4%)

Zahl steigern

*4 Dörzbach, 1 Laibach

- 20% der Gesamtstärke anstreben

Personal

Jugendfeuerwehr



Sehr gute Stärke

1995	2000	2005	2010	2015	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Delta 2021-25
10	18	13	17	11	32	31	32	49	48	54	+74%

mit Kinderfeuerwehr

Personal

Gewinnung



- Werbeaktionen Verwaltung und Feuerwehr
- Gezielte Ansprache Beschäftigte im Ort
- Doppelmitgliedschaften → Infrastruktur
- Mitarbeiter Gemeinde

Personal

Gewinnung



Beschäftigte Gemeinde: 4 FM



**Ziel:
Staffel 6 FM**

Personal

Gewinnung



Anerkennung Ehrenamt Feuerwehr

- Ausrüstung, Fahrzeuge, Feuerwehrhäuser
- Strategiepapier LFV, Vergünstigung öffentliche Leistungen
- Kommandanten, Gerätewarte, Jugendwarte, Ausbilder
- Feuerwehrentschädigungssatzung von 2026

Feuerwehrbedarfsplanung

Feuerwehrhäuser


- Abdeckungsbereich
- Baulicher Zustand
- Sicherheit, Hygiene
- Funktionalität
- Standort



Feuerwehrhäuser

- Abdeckungsbereiche

Fahrzeit 5 Minuten

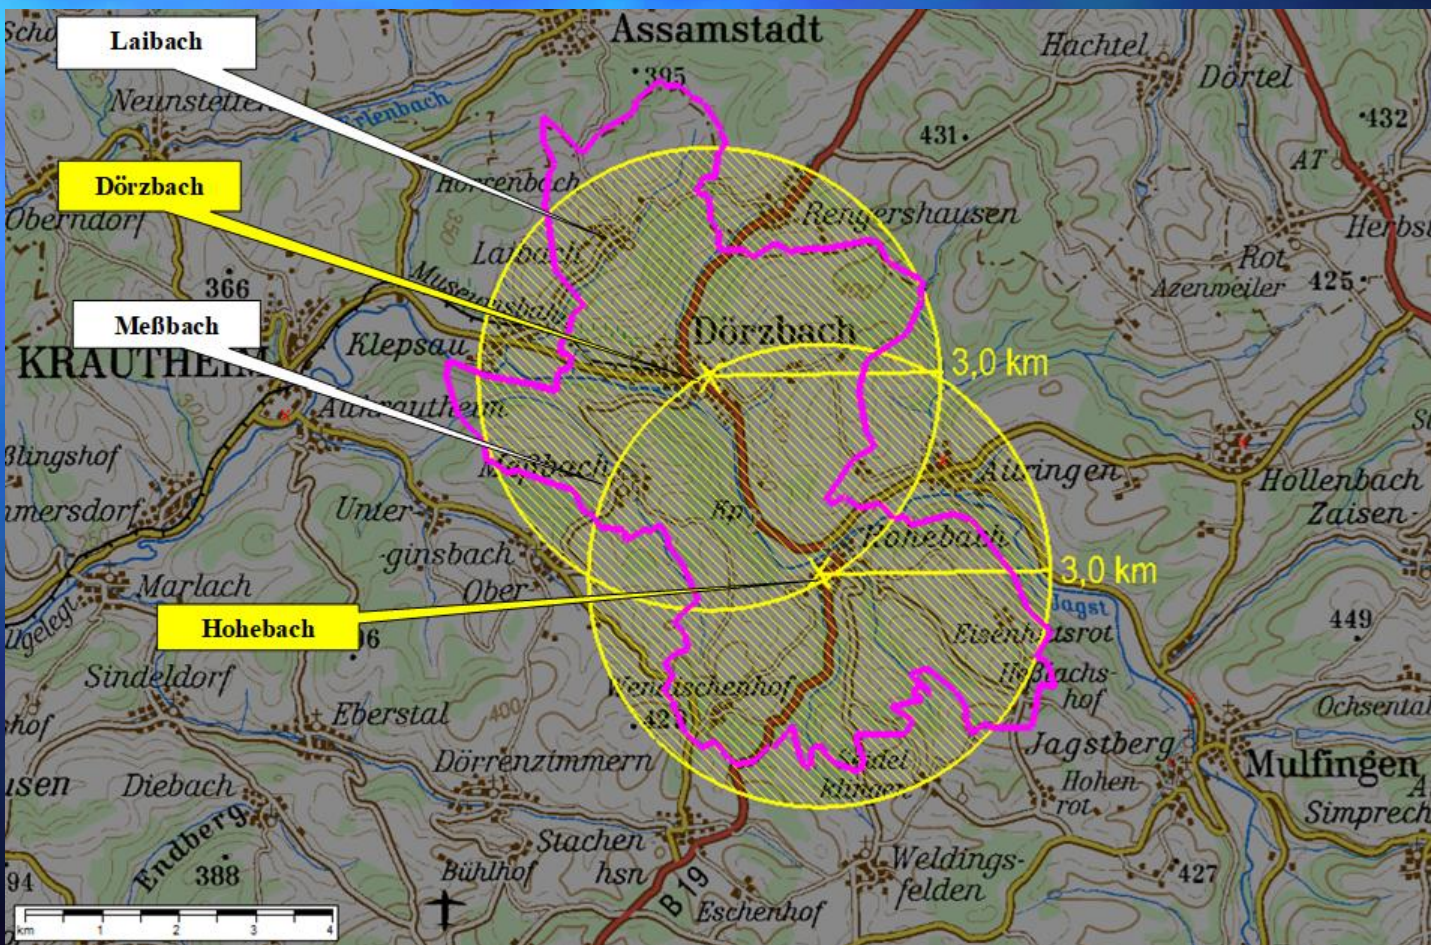

Feuerwehrbedarfsplanung

Feuerwehrhäuser

- Baulicher Zustand



- Sollzustand

Feuerwehrhäuser

- Baulicher Zustand



Zusammenwirken der Abteilungen notwendig

- **Personell**
- **Organisatorisch (AAO)**
- **Technisch**

Räumlich

Feuerwehrbedarfsplanung

Feuerwehrhäuser

- Baulicher Zustand



1. Bauabschnitt



Feuerwehrfahrzeuge



Fahrzeugausstattung in Abhängigkeit von der Gefährdungs- und Risikoanalyse

Feuerwehrfahrzeuge



Löschzug



Mehrzweckfahrzeug MZF

+



Löschgruppenfahrzeug LF 20 -TH

+



Löschgruppenfzg. LF 10

Nachschub, Logistik, Wasserversorgung, Reserve



3. Löschfahrzeug

+



Gerätewagen-Transport GW-T

Mannschaftstransport, Jugendfeuerwehr



Mannschaftstransportwagen MTW

Fahrzeugausstattung in Abhängigkeit von der Gefährdungs- und Risikoanalyse

Feuerwehrfahrzeuge



Standort	Fahrzeugtyp alt	Bj.	Fahrzeugtyp neu
Dörzbach, Laibach, Meßbach	Mehrzweckfahrzeug MZF	2025	Mehrzweckfahrzeug MZF
	Löschgruppenfahrzeug LF 20 TH	2009	Löschgruppenfahrzeug LF 20 TH
	Tragkraftspritzenanhänger TSA (Laibach)	1971	Löschgruppenfahrzeug LF 10
	Tragkraftspritzenanhänger TSA (Meßbach)	1990	
	Tanklöschfahrzeug TLF 16/25	1984	
	Mannschaftstransportwagen MTW	2000	Mannschaftstransportwagen MTW
	Gerätewagen-Transport GW-T	2016	Gerätewagen-Transport GW-T
	Anhängeleiter AL 18	1983	-
	-	-	Feuerwehranhänger FwA-Strom/Licht
Hohebach	Tragkraftspritzenfzg. Wasser TSF-W	1999	Löschgruppenfahrzeug LF 10 TH oder Mittleres Löschfzg. MLF TH oder Tragkraftspritzenfzg. Wasser TSF-W + Mannschaftstransportwagen MTW

Fahrzeugausstattung in Abhängigkeit von der Gefährdungs- und Risikoanalyse

Feuerwehrbedarfsplanung

Feuerwehrfahrzeuge

- Zusatzausstattung Sonderaufgaben

Drehleiter DLK 23/12

Tanklöschfahrzeuge TLF 24/50

Sonderlöschmittel

Technische Hilfe RW

Atemschutz GW-A

PA Einsatzdauer 1 Stunde

Großraumlüfter

Umweltschutz GW-G

Einsatzleitwagen ELW 1

Künzelsau

Krautheim

Öhringen



Feuerwehrfahrzeuge

- Fahrzeuglaufzeiten



Fahrzeug	Ersatzbeschaffungsalter
Löschfahrzeug FF	25 Jahre
Sonderfahrzeug FF (SW, RW, DL, GW)	30 Jahre
PKW FF (MTF, MZF, ELW, Kdow)	15 - 20 Jahre

**Dauer:
ca. 4 Jahre**

Feuerwehrfahrzeuge

- Beschaffungsvorschlag 2026 - 2035



Standort	Fahrzeug alt	Baujahr	Neubeschaffung	Jahr	Aufwand*
Hohebach	Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W	1999	Löschgruppenfahrzeug LF 10-TH	ab 2028	590.000.-
Dörzbach	Mannschaftstransportwagen MTW	2000	Mannschaftstransportwagen MTW	bei Ausfall	75.000.-
Dörzbach	Tanklöschfahrzeug TLF 16/25	1984	Löschgruppenfahrzeug LF 10	bei Ausfall	590.000.-
Dörzbach	-	-	Feuerwehrranhänger FwA Strom/Licht 60 kVA		30.000.-

* Bruttopreise abhängig von der Ausstattung und dem Ausschreibungsergebnis ohne Preissteigerungsrate, Preise ohne mögliche Landkreis- und Landeszuschüsse;



**Landes-
beschaffungen**

Feuerwehrgeräte/-ausstattung

- Beschaffungsvorschlag



- 10 Einwegschutanzüge
- Hochwasserschutz – 100 gefüllte Sandsäcke, einsatzbereit
- Modul Löschwasserrückhaltung
- Mobile Staustelle Biber, Schwimmsauger



Kommunikations- und Alarmierungsausstattung

- **Funksprechgeräte**
 - Feuerwehnhäuser mit Fahrzeugen (FRT oder HRT) ✓
 - Fahrzeugfunkgeräte (alle digital) ✓
 - Handfunksprechgeräte (alle digital) ✓
- **Meldeempfänger DME** - Vollausstattung ✓
 - Ergänzung Alarmierung mit app sinnvoll ✓
- **Sirenenanlagen**
 - Warneinrichtung Bevölkerung
 - Redundanz bei Ausfall stille Alarmierung
- **EDV** – Vernetzung Feuerwehrrabteilungen und Rathaus



Feuerwehrbedarfsplanung

Organisation

• Kommunales Krisenmanagement



- Feuerwehrhäuser + Bauhof als Leuchtturm
- NEA Feuerwehrhäuser Dörzbach und Hohebach
- Notfallplanung Rathausbetrieb → Verwaltungsstab
 - Organisation, **Führungsraum**, Checklisten, Energieversorgung, 2 Satellitentelefone
- Versammlungsstätten/Schule als Notfalltreffpunkt
 - Energieversorgung, Kommunikation, Küche, Personal
- Energieversorgung Wasser/Abwasser/Hochwasser/Treibstoff
- Warn- und Informationsmöglichkeiten Bürger → Sirenen

**Konzept
Krisenmanagement**

**Konzept
Notstromversorgung**

•Maßnahmenkatalog 2026 - 2035

Priorität	Kosten*	empfohlene Maßnahmen
Kurzfristig 2027		
		Löschwasserversorgung: in Eisenhutsrot Löschteich herrichten
		Anpassung AAO: Mitalarmierung zuständige Feuerwehrereinheit bei jedem Alarm (Hohebach), Bildung Kleinschleife für Arbeits- und Kleinst einsätze.
Mittelfristig 2028-29		
		Feuerwehrhaus Dörzbach: Durchführung 2. Bauabschnitt
		Feuerwehrhaus Hohebach: Durchführung 2. Bauabschnitt
	590.000.-	Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10-TH für Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W Bj. 1999 für Abt. Hohebach
	800.-	Beschaffung Boxen mit gefüllten Sandsäcken , Erhöhung Bestand Einwegschutanzüge um 6 Stück
	6.000.-	Definition und Beschaffung Modul/Transportwagen „ Löschwasserrückhaltung “, Beschaffung selbstaufrichtender Auffangbehälter für Gefahrstoffe (Öl, Diesel, Benzin) mit Volumen 1.000 l
	7.000.-	Beschaffung Doppelkammerschlauch für Rückhaltung Löschwasser, Mineralöl und Gefahrstoffe
	1.600.-	Beschaffung Mobile Staustelle Biber und Schwimmsauger für Löschwasserversorgung Abt. Dörzbach
	30.000.-	Beschaffung Feuerwehrranhänger Strom/Licht
bei Ausfall	75.000.-	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen MTW für MTW Bj. 2000 Abt. Dörzbach
Langfristig ab 2030		
	590.000.-	Beschaffung 2. Löschgruppenfahrzeug LF 10 für Standort Dörzbach, Laibach, Meßbach
		Personal: Steigerung Tagesverfügbarkeit Abt. Hohebach auf 9 Feuerwehrangehörige, Steigerung Anteil Feuerwehrangehörige im öffentlichen Dienst auf 6 FM, Steigerung Frauenanteil auf 20%.

* grob geschätzter Finanzaufwand, abhängig von genauerer Planung und Ausschreibungsergebnis, Bruttopreise ohne Preissteigerungsrate und ohne Zuwendungen
Tabelle: Maßnahmenkatalog 2026 - 2035

Vielen Dank !



Ihre Fragen beantworte ich gerne !