




Gemeinderatssitzung 10.12.2024



Öffentlich

Bausachen

Bauantrag im vereinfachten Verfahren zur Errichtung eines Löschwasserbehälters mit Speicherinhalt von 96m³ als PE-Röhrenspeicher auf Flst. 2 in der Oberginsbacher Straße in Dörzbach-Meißbach

Lageplan:

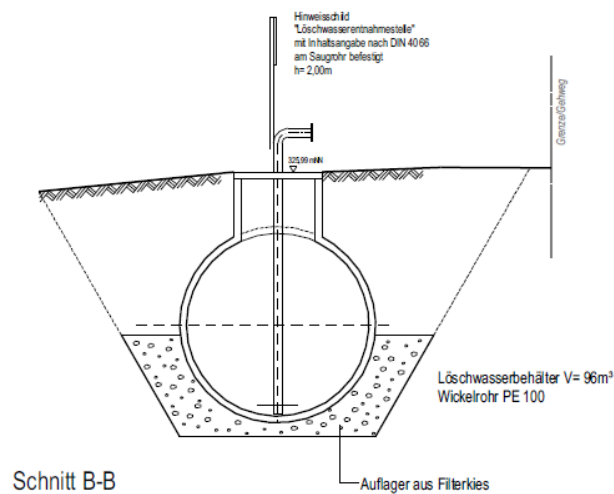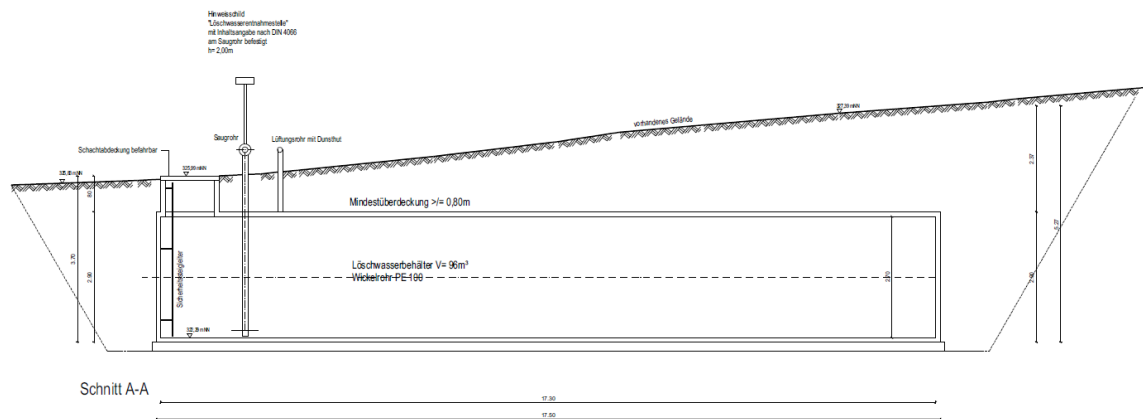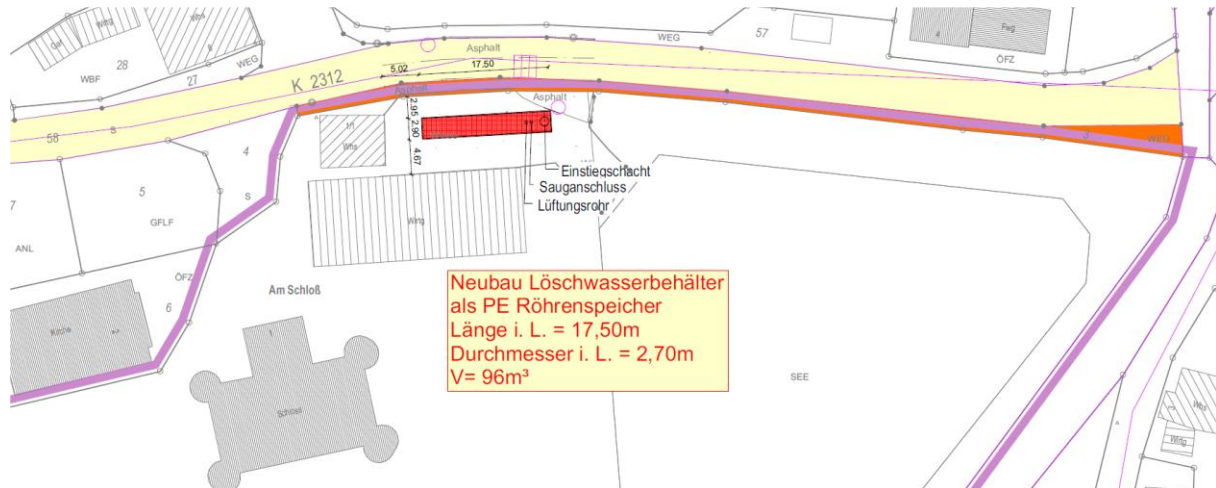

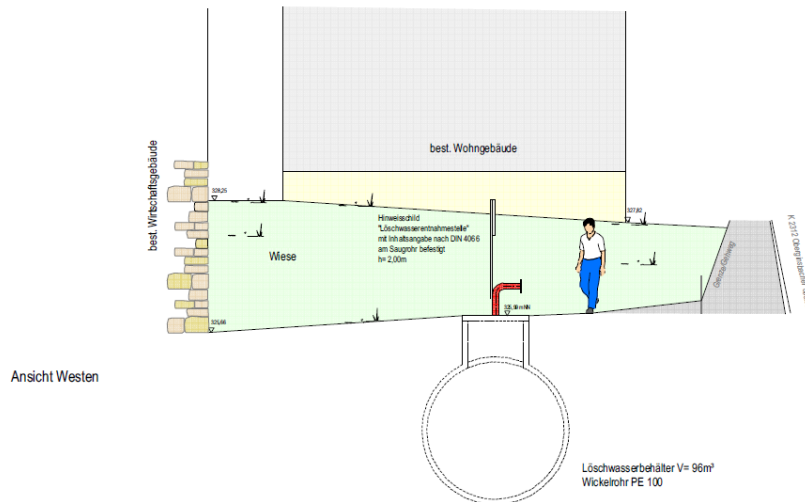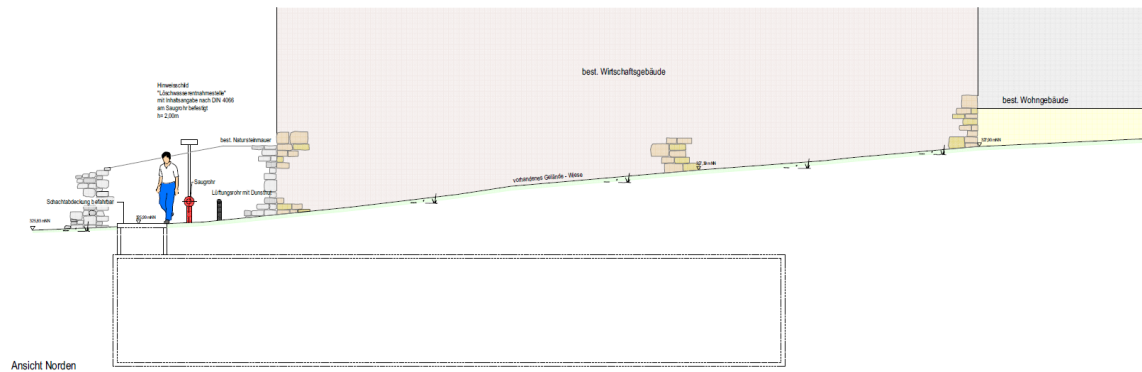

Sachverhalt:

Der geplante Löschwasserbehälter hat eine Länge von 17,50 m und eine Breite von 2,90 m sowie einen Durchmesser von 2,70 m. Das Volumen beträgt 96 m³. Der Löschwasserbehälter wird im Wiesengrundstück eingelegt, lediglich der befahrbare Einstiegschacht, der Sauganschluss und das Lüftungsrohr sind hinterher zu sehen. Die Tragkonstruktion besteht aus einer Röhrenkonstruktion aus PE 100 Profilwickelrohr gem. DIN 16961.




Die Maßnahme ist für die Wasserversorgung in Meßbach von Bedeutung. Für das zu nutzende Grundstück wird mit dem Eigentümer eine Grunddienstbarkeit abgeschlossen.


Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Die Verwaltung schlägt vor, dem Bauantrag im vereinfachten Verfahren zur Errichtung eines Löschwasserbehälters mit Speichereinheit von 96m³ als PE-Röhrenspeicher auf Flst. 2 in der Oberginsbacher Straße in Dörzbach-Meißbach sein Einvernehmen zu erteilen.

Bauantrag im vereinfachten Verfahren zur Errichtung eines Hochbehälters mit Speichereinhalt $2 \times 30\text{m}^3$ als PE-Röhrenspeicher auf Flst. 123, Obers Holz in Dörzbach-Meißbach

Lageplan:

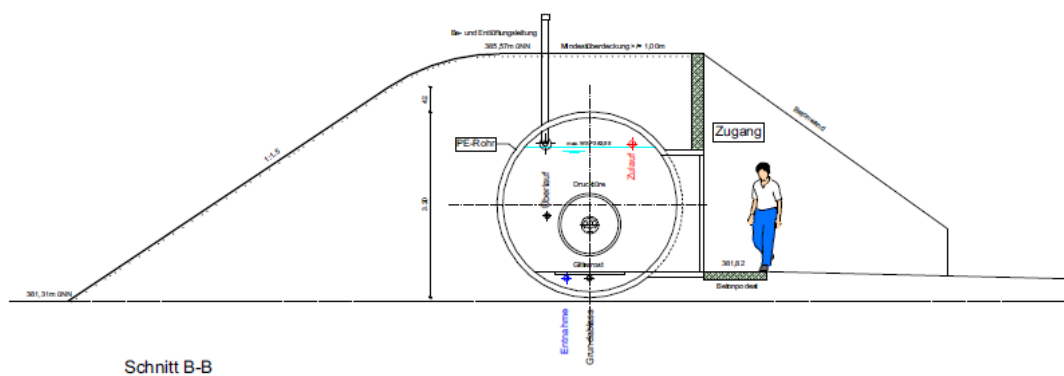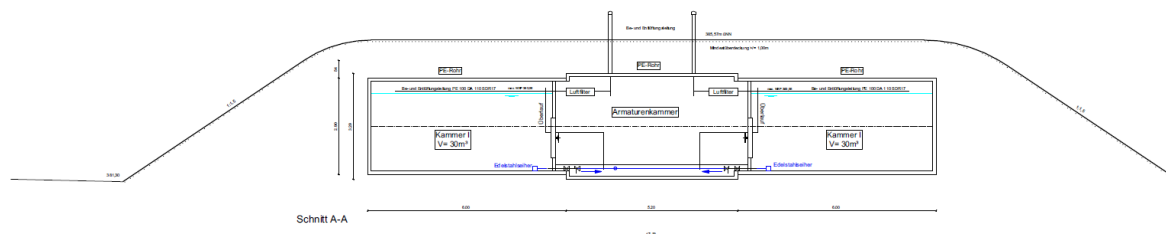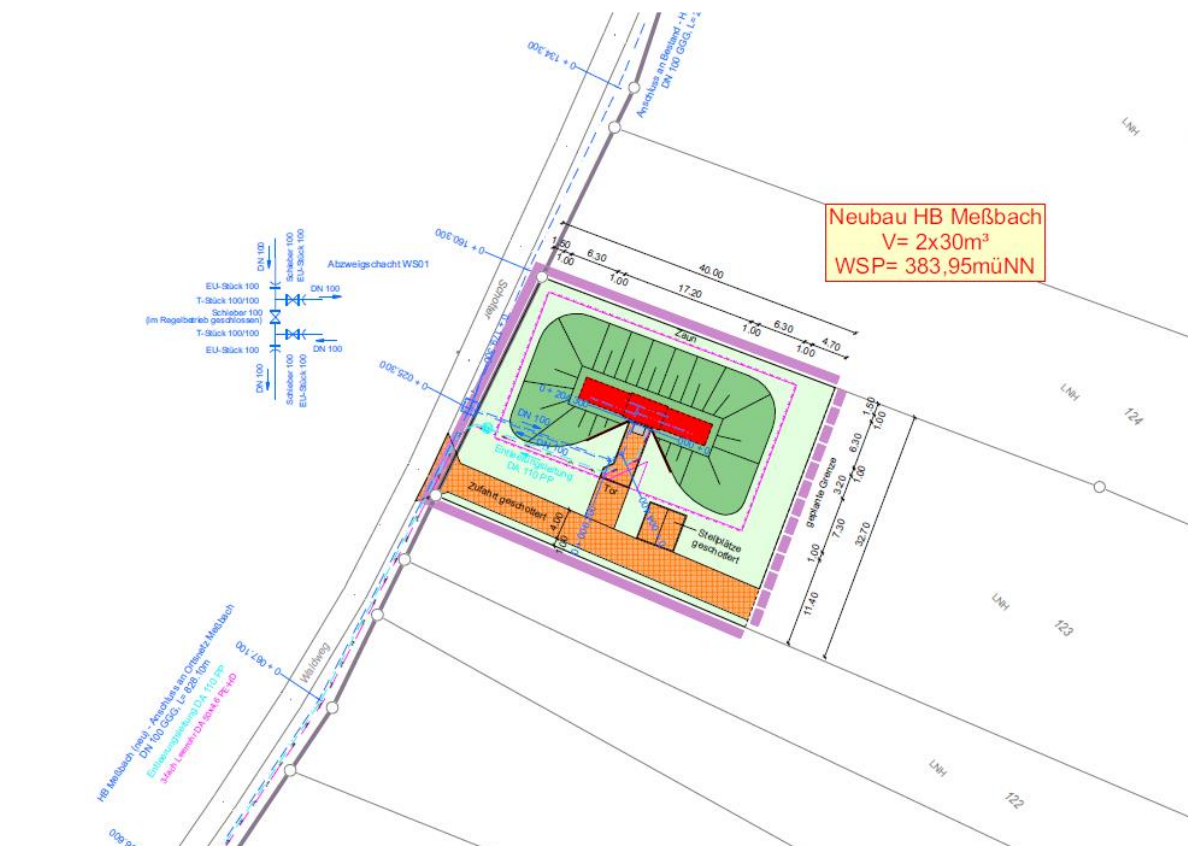

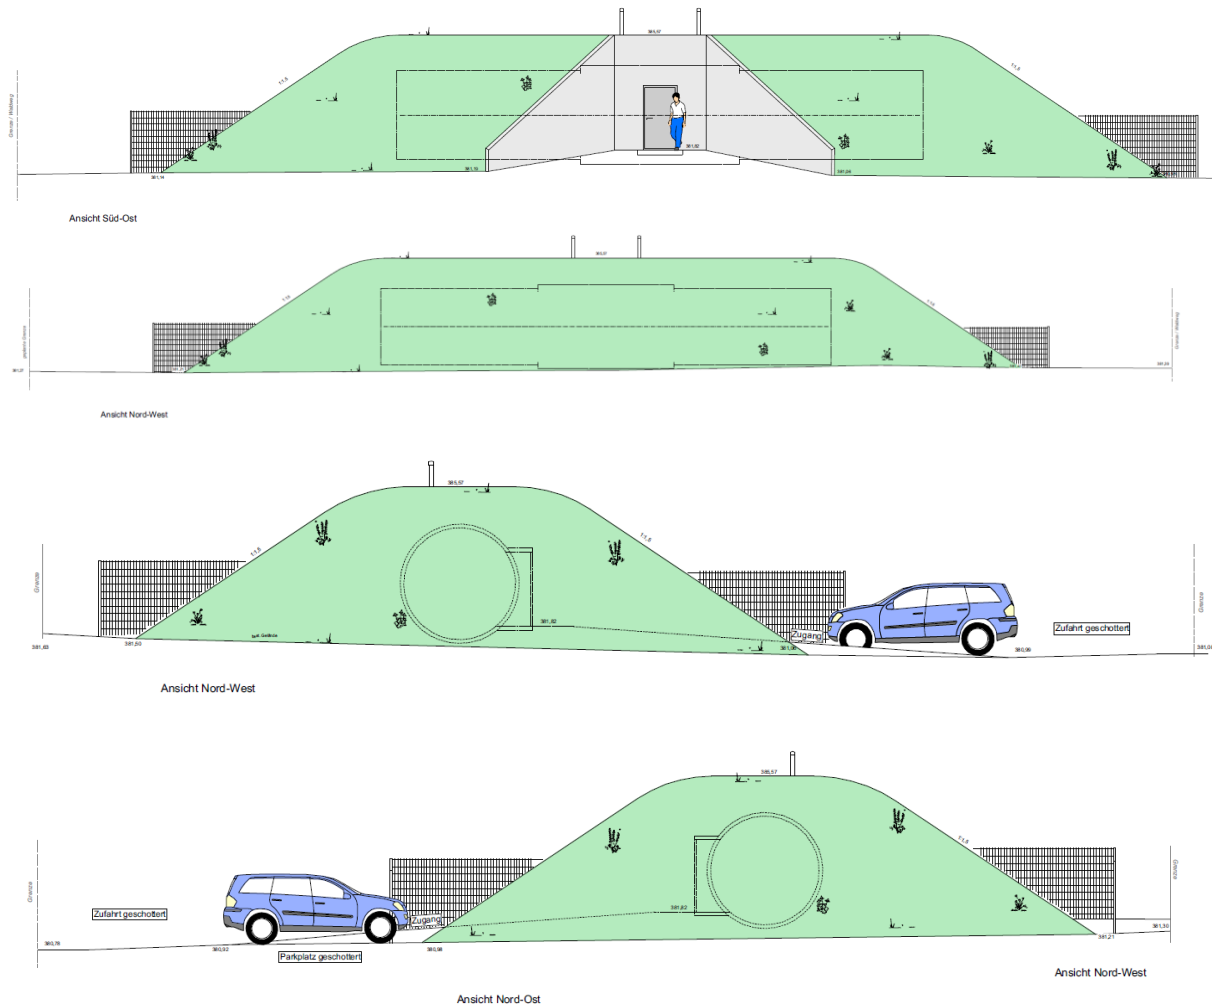

Sachverhalt:

Die Röhren haben eine Länge von 17,20 m und eine Breite von 3,20 m. Der Erdwall wird ca. 29,80 m lang und 17,80 m breit sein. Für den Hochbehälters mit Speichereinhalt $2 \times 30 \text{ m}^3$ werden PE-Röhrenspeicher eingebaut. Die Tragkonstruktion besteht aus einer Röhrenkonstruktion aus PE 100 Profilwickelrohr gem. DIN 16961. Die Außenwände werden aus PE 100 Profilwickelrohr, Stirnwand aus Stahlbeton hergestellt, die Trennwände mit PE 100 Profilwand. Um diesen Wall wird ein 2 m Stabgitterzaun errichtet. Eine geschotterte Zufahrt mit 4 m Breite wird bis zum Hinterliegergrundstück hergestellt. Ebenfalls werden 2 Stellplätze vor dem Tor geschaffen.

Die Maßnahme ist für die Wasserversorgung in Meßbach von Bedeutung. Die benötigte Teilfläche des Grundstücks wird vom bisherigen Eigentümer erworben.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Die Verwaltung schlägt vor, dem Bauantrag im vereinfachten Verfahren zur Errichtung eines Hochbehälters mit Speichereinhalt $2 \times 30 \text{ m}^3$ als PE-Röhrenspeicher auf Flst. 123, Obers Holz in Dörzbach-Meßbach sein Einvernehmen zu erteilen.